

Nº cruce: 9006

Nombre del cruce: AV.G.VIA DE LA MANGA-C/SOTAVENTO (CENTRO DE SALUD

Localidad: SAN JAVIER

Fecha Creación: 16/07/01 Fecha Modificación: 24/09/14

Tipo de Regulador: MF4 Modo Comunicaciones:

Compañía Eléctrica: Tensión: 220

Modo de Funcionamiento : Semiactuado


Nº de Subreguladores: 1

Nº grupos totales: 8 Nº grupos peatón:

Nº gr. Man. Direc.: 1er gr. Man. Direc.:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER


AV.G.VIA DE LA MANGA-C/SOTAVENTO (CENTRO DE SALUD)

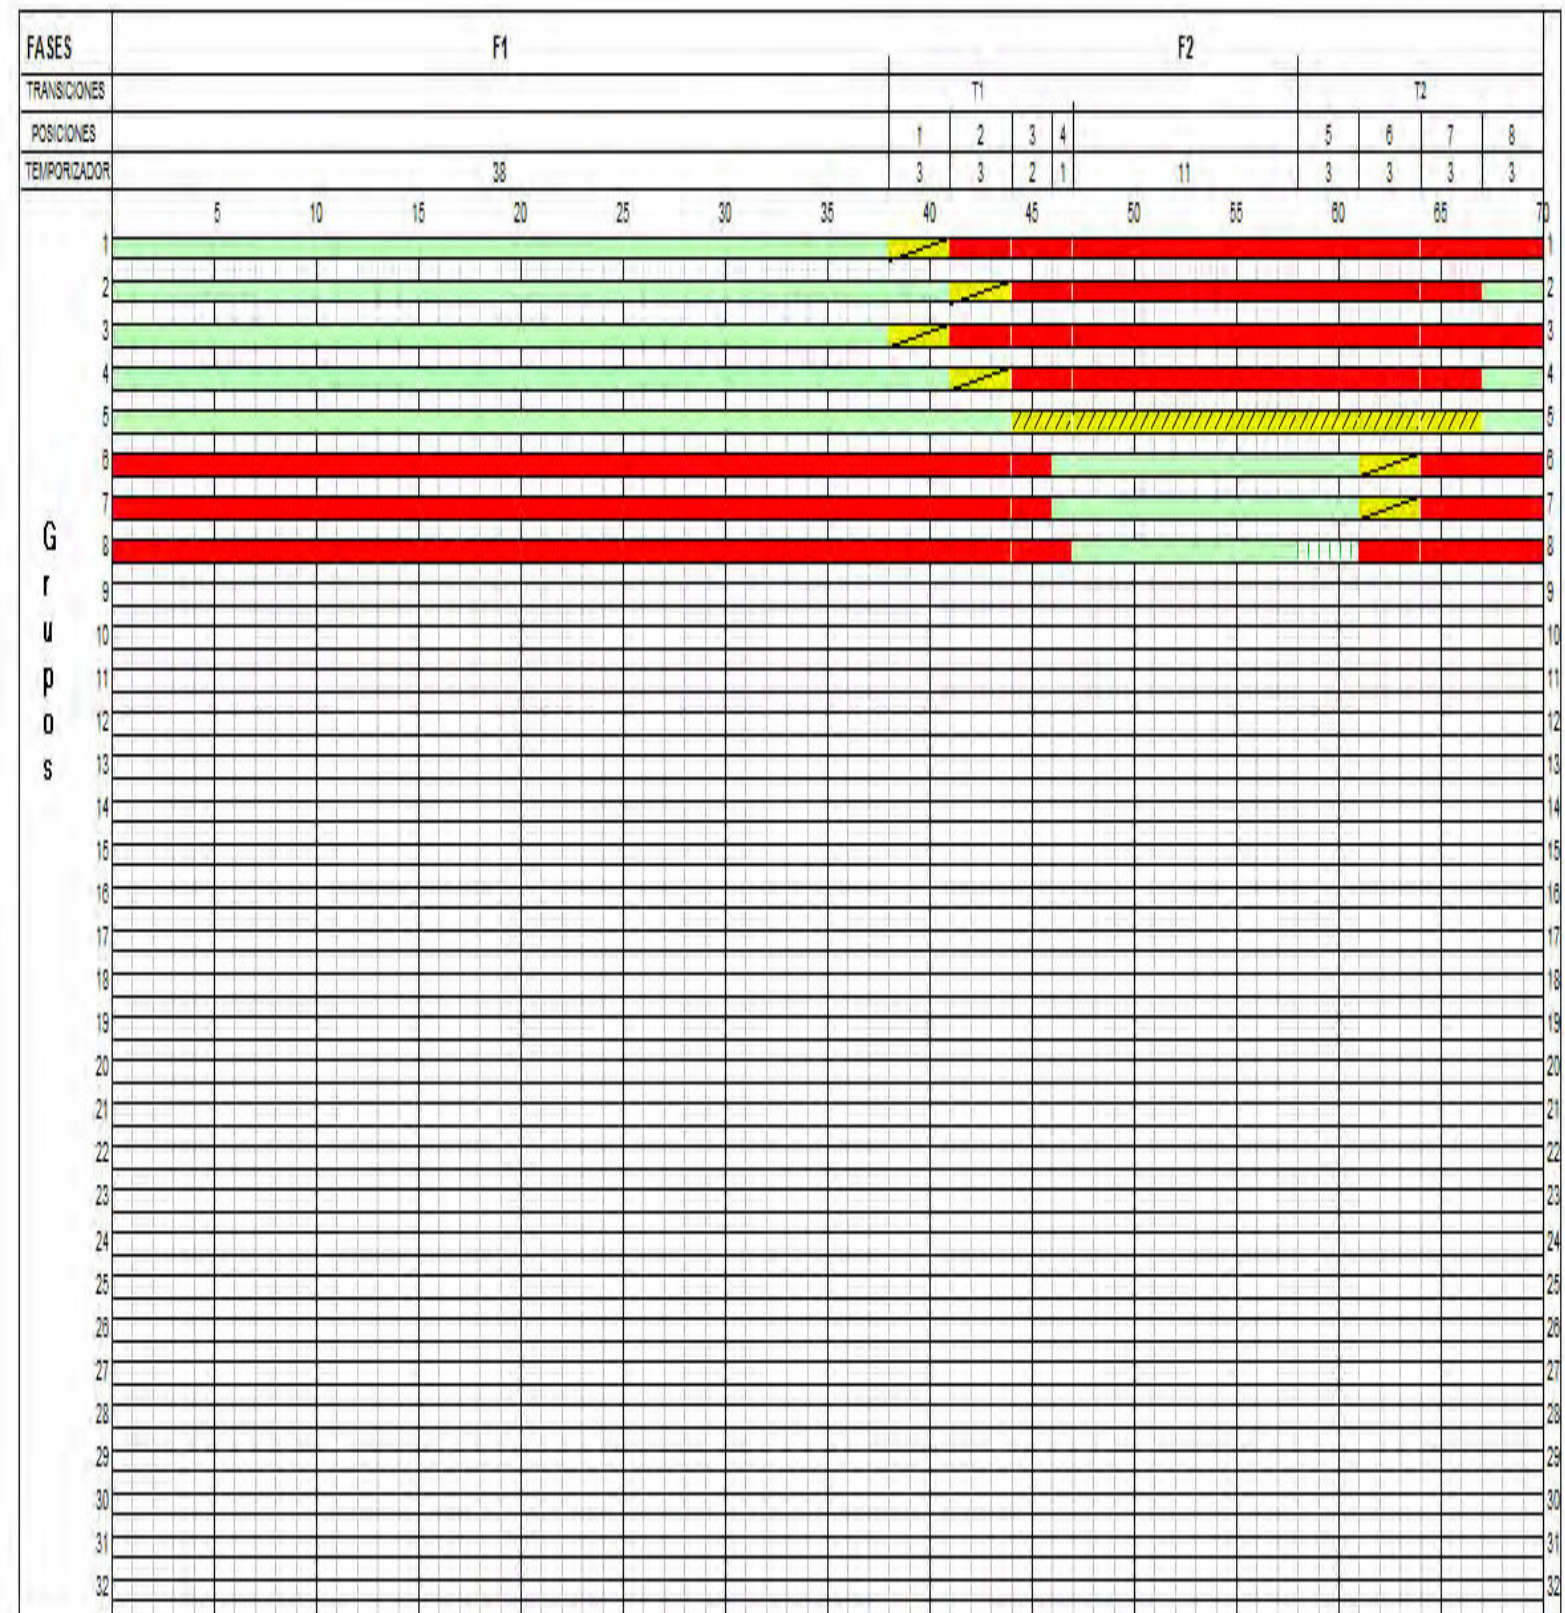

Regulador: 9006 - Subregulador: 1 - Nº de Estructura : 1 - Plan 1 - Ciclo : 70

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

AV.G.VIA DE LA MANGA-C/SOTAVENTO (CENTRO DE SALUD)

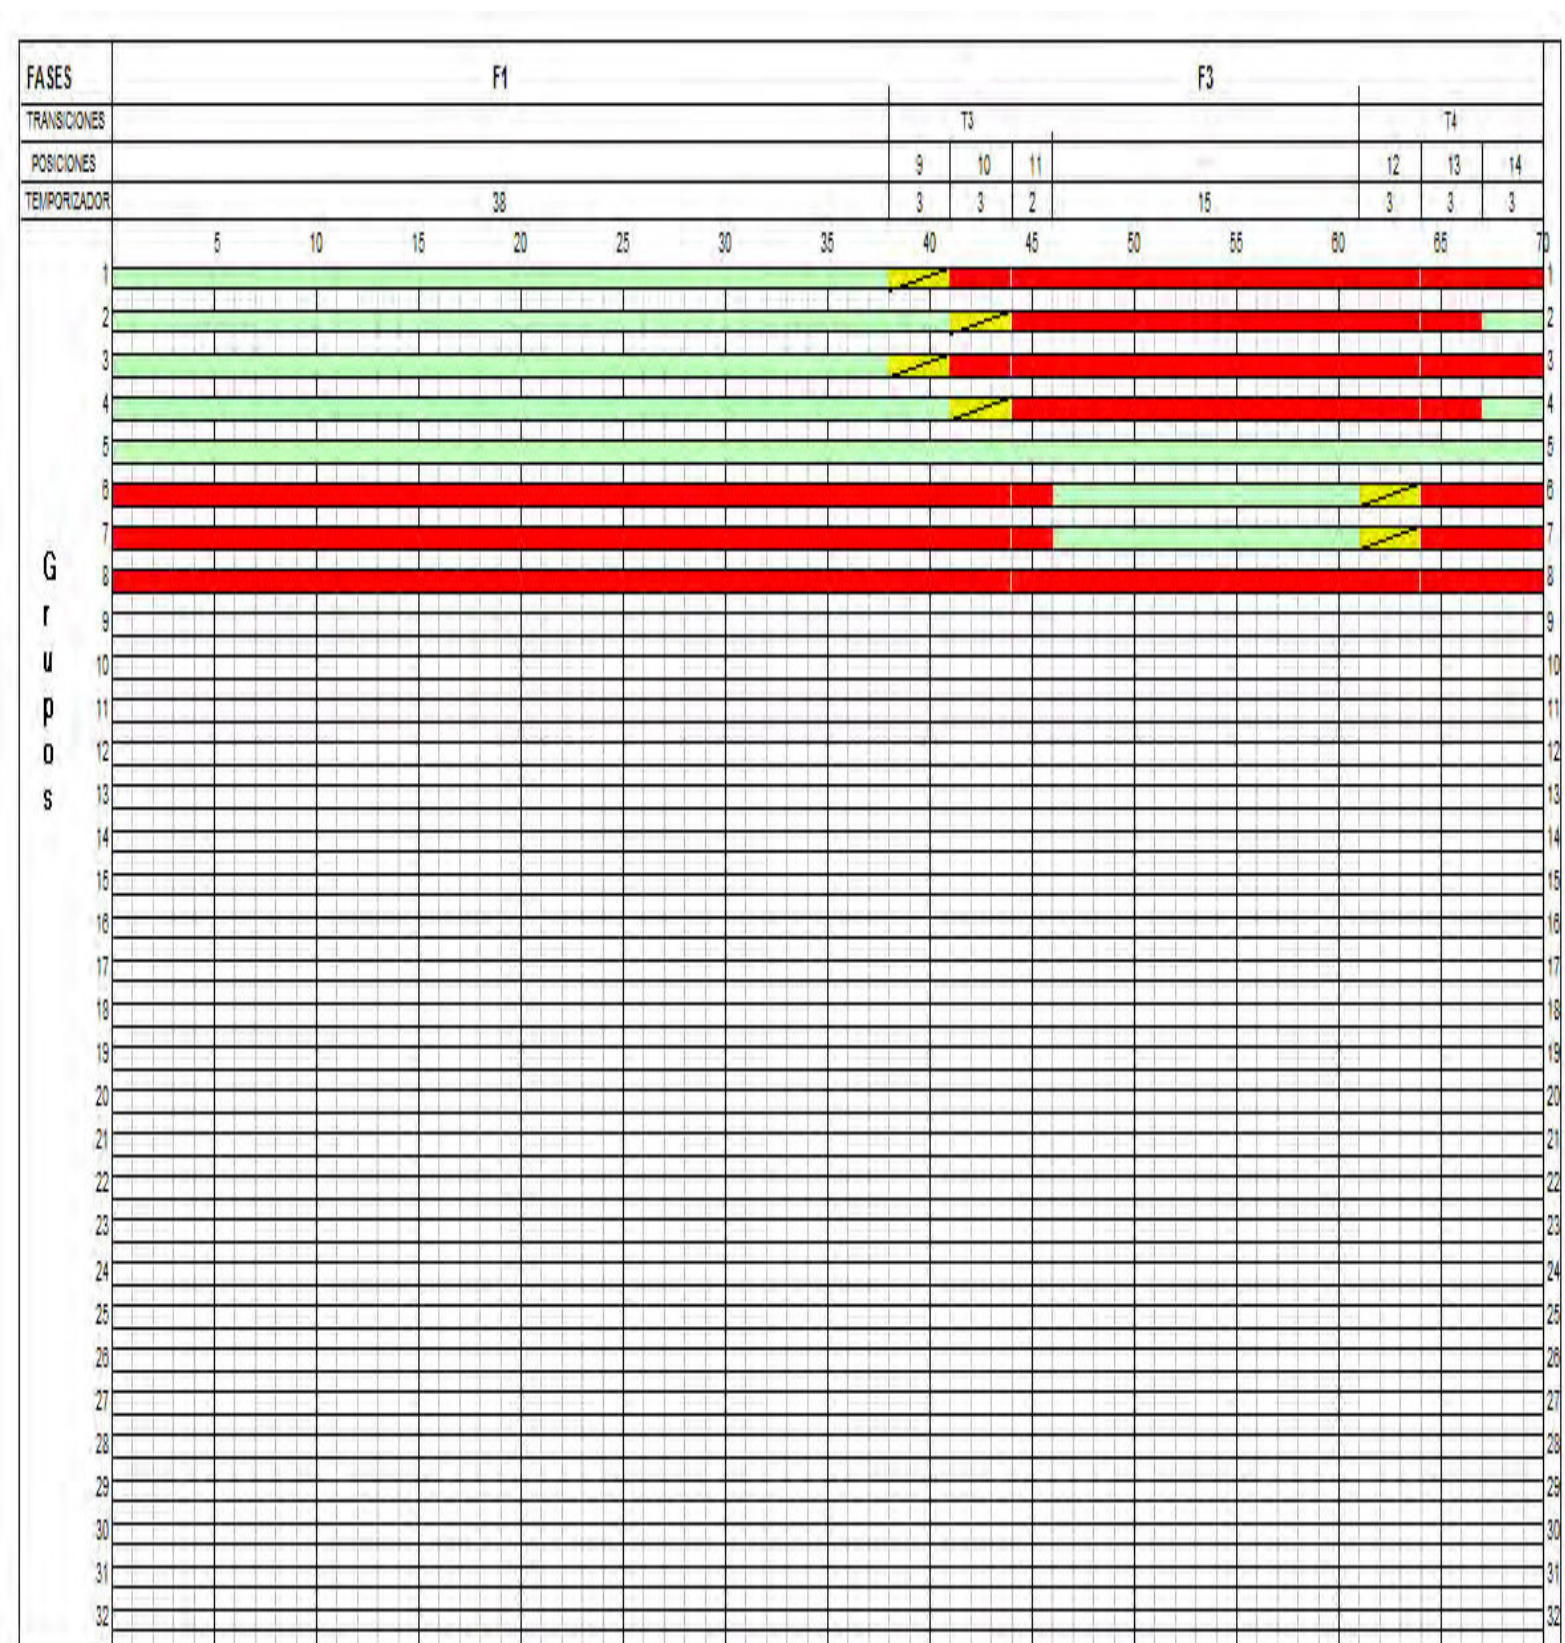

Regulador: 9006 - Subregulador: 1 - Nº de Estructura : 1 - Plan 1 - Ciclo : 70

1 - Grupos tráfico y mando directo.

Nº grupos totales.....: 8
1er gr. Man. Direc.....: 0
Nº gr. Man. Direc.....: 0

2 - Detectores físicos.

Primer Detector Táctico: 1
Número de Detectores Tácticos: 3
Número de Detectores Estratégicos ...: 0
Nº Detectores Autoadaptativos.....: 0

3 - Definición detectores lógicos.

<u>Nº de Detector</u> <u>Lógico</u>	<u>Nº Detector</u> <u>Físico</u>	<u>Salida</u>	<u>Termino 1:</u>	<u>Termino 2:</u>	<u>Temporiz.</u>	<u>Retardo</u>
1	1	Normal	0	0	0	0
2	2	Normal	0	0	0	0
3	3	Peatones	0	0	0	0

4 - Definición demandas.

Nº de demanda.....: 1
Máscara de Actuación en Memoria: 11100000000000000000
Máscara de Tipo de Memoria: 11100000000000000000

Regulador 9006 - AV.G.VIA DE LA MANGA-C/SOTAVENTO (CENTRO DE SALUD

TÉRMINOS DE COMPLEMENTOS

1ª) 000000000000000000000000
2ª) 000000000000000000000000
3ª) 000000000000000000000000
4ª) 000000000000000000000000
5ª) 000000000000000000000000
6ª) 000000000000000000000000
7ª) 000000000000000000000000
8ª) 000000000000000000000000

Nº de demanda.....:

Máscara de Actuación en Memoria

Máscara de Tipo de Memoria

TÉRMINOS DE TRATAMIENTOS

1ª) 111000000000000000000000
2ª) 000000000000000000000000
3ª) 000000000000000000000000
4ª) 000000000000000000000000
5ª) 000000000000000000000000
6ª) 000000000000000000000000
7ª) 000000000000000000000000
8ª) 000000000000000000000000

2

111000000000000000000000

111000000000000000000000

TÉRMINOS DE COMPLEMENTOS

1ª) 010000000000000000000000
2ª) 000000000000000000000000
3ª) 000000000000000000000000
4ª) 000000000000000000000000
5ª) 000000000000000000000000
6ª) 000000000000000000000000
7ª) 000000000000000000000000
8ª) 000000000000000000000000

Nº de demanda.....:

Máscara de Actuación en Memoria

Máscara de Tipo de Memoria

TÉRMINOS DE TRATAMIENTOS

1ª) 111000000000000000000000
2ª) 000000000000000000000000
3ª) 000000000000000000000000
4ª) 000000000000000000000000
5ª) 000000000000000000000000
6ª) 000000000000000000000000
7ª) 000000000000000000000000
8ª) 000000000000000000000000

3

111000000000000000000000

111000000000000000000000

TÉRMINOS DE COMPLEMENTOS

TÉRMINOS DE TRATAMIENTOS

Regulador 9006 - AV.G.VIA DE LA MANGA-C/SOTAVENTO (CENTRO DE SALUD

1ª) 1000000000000000000000

2ª) 0000000000000000000000

3ª) 0000000000000000000000

4ª) 0000000000000000000000

5ª) 0000000000000000000000

6ª) 0000000000000000000000

7ª) 0000000000000000000000

8ª) 0000000000000000000000

1ª) 1110000000000000000000

2ª) 0000000000000000000000

3ª) 0000000000000000000000

4ª) 0000000000000000000000

5ª) 0000000000000000000000

6ª) 0000000000000000000000

7ª) 0000000000000000000000

8ª) 0000000000000000000000

Nº de demanda.....:

4

Máscara de Actuación en Memoria

1110000000000000000000

Máscara de Tipo de Memoria

1110000000000000000000

TÉRMINOS DE COMPLEMENTOS

1ª) 1100000000000000000000

2ª) 0000000000000000000000

3ª) 0000000000000000000000

4ª) 0000000000000000000000

5ª) 0000000000000000000000

6ª) 0000000000000000000000

7ª) 0000000000000000000000

8ª) 0000000000000000000000

TÉRMINOS DE TRATAMIENTOS

1ª) 1110000000000000000000

2ª) 0000000000000000000000

3ª) 0000000000000000000000

4ª) 0000000000000000000000

5ª) 0000000000000000000000

6ª) 0000000000000000000000

7ª) 0000000000000000000000

8ª) 0000000000000000000000

Nº de demanda.....:

5

Máscara de Actuación en Memoria

1100000000000000000000

Máscara de Tipo de Memoria

1100000000000000000000

TÉRMINOS DE COMPLEMENTOS

TÉRMINOS DE TRATAMIENTOS

Regulador 9006 - AV.G.VIA DE LA MANGA-C/SOTAVENTO (CENTRO DE SALUD

1ª) 000000000000000000000000

1ª) 100000000000000000000000

2ª) 000000000000000000000000

2ª) 010000000000000000000000

3ª) 000000000000000000000000

3ª) 000000000000000000000000

4ª) 000000000000000000000000

4ª) 000000000000000000000000

5ª) 000000000000000000000000

5ª) 000000000000000000000000

6ª) 000000000000000000000000

6ª) 000000000000000000000000

7ª) 000000000000000000000000

7ª) 000000000000000000000000

8ª) 000000000000000000000000

8ª) 000000000000000000000000

Nº de demanda.....:

6

Máscara de Actuación en Memoria:

000000000000000000000000

Máscara de Tipo de Memoria:

110000000000000000000000

TÉRMINOS DE COMPLEMENTOS

TÉRMINOS DE TRATAMIENTOS

1ª) 000000000000000000000000

1ª) 100000000000000000000000

2ª) 000000000000000000000000

2ª) 010000000000000000000000

3ª) 000000000000000000000000

3ª) 000000000000000000000000

4ª) 000000000000000000000000

4ª) 000000000000000000000000

5ª) 000000000000000000000000

5ª) 000000000000000000000000

6ª) 000000000000000000000000

6ª) 000000000000000000000000

7ª) 000000000000000000000000

7ª) 000000000000000000000000

8ª) 000000000000000000000000

8ª) 000000000000000000000000

5 - Incompatibilidades.

Grupo de
Referencia Grupos incompatibles con Grupo de Referencia

1	7	8	0	0	0	0	0
2	6	0	0	0	0	0	0

24/09/2014
8:50:32

Regulador 9006 - AV.G.VIA DE LA MANGA-C/SOTAVENTO (CENTRO DE SALUD

3	6	8	0	0	0	0	0
4	7	8	0	0	0	0	0
5	8	0	0	0	0	0	0
6	2	3	0	0	0	0	0
7	1	4	0	0	0	0	0
8	1	3	4	5	0	0	0

7 - Intermitencias.

Intermitencia 1 ON :

Intermitencia 1 OFF :

Intermitencia 2 ON :

Intermitencia 2 OFF :

5

5

5

5

8 - Modo de funcionamiento.

Modo Microregulación: Nunca Microregula

Modo Selección de Planes: Planes Horarios

Modo Funcionamiento: Semiactuado

9 - Tratamiento de alarmas.

Acción si Grupo VERDE está averiado : IG

Acción si Grupo ÁMBAR está averiado : IG

Acción si Grupo ROJO está averiado .: IG

Acción si Lámpara VERDE está fundida : NG

Acción si Lámpara AMBAR está fundida : NG

Acción si Lámpara ROJO está fundida : NG

Temperatura fuera de rango: NT

Tensión fuera de rango: NG

24/09/2014
8:50:32

Regulador 9006 - AV.G.VIA DE LA MANGA-C/SOTAVENTO (CENTRO DE SALUD)

Grabación Local	NT
Alarma Programada 1ª	NT
Alarma Programada 2ª	NT
Alarma Programada 3ª	NT
Alarma Programada 4ª	NT
Alarma Programada 5ª	NT
Alarma Programada 6ª	NT
Alarma Programada 7ª	NT

El valor de este campo consta de 2 caracteres XY donde:

X=F Pasa a Tiempos Fijos; X=A Apaga los Semaforos; X=I Pone en Intermitente; X=N Nada

Y=G Guarda la Alarma; Y=T Transmite la Alarma; Y=N Nada

15 - Salidas grupos fases estables

Estado del Grupo :

<u>Subregulador</u>	<u>Fase</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
1	1	VE	VE	VE	VE	VE	RO	RO	RO
1	2	RO	RO	RO	RO	AI	VE	VE	VE
1	3	RO	RO	RO	RO	VE	VE	VE	RO

16 - Salidas grupos fases transitorias

Estado del Grupo :

<u>Subregulador</u>	<u>Pos.</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
1	1	AM	VE	AM	VE	VE	RO	RO	RO
1	2	RO	AM	RO	AM	VE	RO	RO	RO
1	3	RO	RO	RO	RO	AI	RO	RO	RO

Regulador 9006 - AV.G.VIA DE LA MANGA-C/SOTAVENTO (CENTRO DE SALUD

1	4	RO	RO	RO	RO	AI	VE	VE	RO
1	5	RO	RO	RO	RO	AI	VE	VE	VR
1	6	RO	RO	RO	RO	AI	AM	AM	RO
1	7	RO	RO	RO	RO	AI	RO	RO	RO
1	8	RO	VE	RO	VE	VE	RO	RO	RO
1	9	AM	VE	AM	VE	VE	RO	RO	RO
1	10	RO	AM	RO	AM	VE	RO	RO	RO
1	11	RO	RO	RO	RO	VE	RO	RO	RO
1	12	RO	RO	RO	RO	VE	AM	AM	RO
1	13	RO	RO	RO	RO	VE	RO	RO	RO
1	14	RO	VE	RO	VE	VE	RO	RO	RO

17 - Posiciones fases transitorias

Número de la posición indicada de la Transición

<u>Subregulador</u> <u>i.</u>	<u>Transitorio</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>
1	1	1	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	5	6	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3	9	10	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	12	13	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18 - Estructuras

Subregulador : 1

Estructura 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Regulador 9006 - AV.G.VIA DE LA MANGA-C/SOTAVENTO (CENTRO DE SALUD

Fase Fija	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fase Actuada	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Transitorio	1	3	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fase Salida :	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fase Entrada :	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fase Salida :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fase Entrada :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19 - Acciones a demandas

<u>Subregulador</u>	<u>Acción</u>	<u>Demanda</u>	<u>Tipo Acción</u>	<u>Elemento</u>	<u>Forma</u> <u>Cancelación</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>Estado del</u> <u>Grupo :</u>
1	1	1	Activa Fase	2	0	7	0	0	21
1	2	2	Activa Fase	2	0	7	0	0	21
1	3	3	Activa Fase	2	0	7	0	0	21
1	4	4	Activa Fase	2	0	7	0	0	21
1	5	5	Activa Fase	3	0	3	0	0	21
1	6	6	Extiende Fase	3	0	0	0	0	21

20 - Fases transitorias.Tabla tiempos

Regulador 9006 - AV.G.VIA DE LA MANGA-C/SOTAVENTO (CENTRO DE SALUD)

Subregulador Tabla Transitorio Tabla de Tiempos Fases Transitorias :

1	1	1	1
1	1	2	1
1	1	3	1
1	1	4	1

21 - Tiempos fases transitorias

Tiempo Posición

<u>Subregulador</u> <u>:</u>	<u>Tabla</u>	<u>Transitorio</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>
1	1	1	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	2	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	4	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Tiempos Mínimos y exten.fases estables

Subregulador :1 Tabla1

<u>Fases</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>
Tiempo Mín. Fase	3	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiempo Extensión	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23 - Planes Almacenados

Subregulador :1 Plan : 1 N° Estructura : 1 Ciclo : 70

Tabla de Tiempos Fases Transitorias : 1 Tabla de Tiempos Fases Estables : 1

Valor del Desfase en Segundos : 0 Número de Fase por Defecto : 0

Fases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

38 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 - Puesta en marcha

Estado de los grupos

<u>Subregulador</u>	<u>Número de Posición :</u>	<u>Duración</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
1	1	3	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI
1	2	8	RO	RO	RO	RO	AI	RO	RO	RO

27 - Planes horarios

Entra Plan Entrada Trimestre

Estado de Grupos

Regulador 9006 - AV.G.VIA DE LA MANGA-C/SOTAVENTO (CENTRO DE SALUD)

<u>Subreg</u>	<u>Plan</u>	<u>L</u>	<u>M</u>	<u>X</u>	<u>J</u>	<u>V</u>	<u>S</u>	<u>D</u>	<u>Hora</u>						<u>Nº</u> <u>Plan</u>	<u>Modo de</u> <u>funcionamiento</u>	<u>Verde</u>	<u>Ámbar</u>	<u>Rojo</u>
1	1	S	S	S	S	S	S	S	00:00	0	0	0	0	Selecciona Plan	1	Semiactuado			